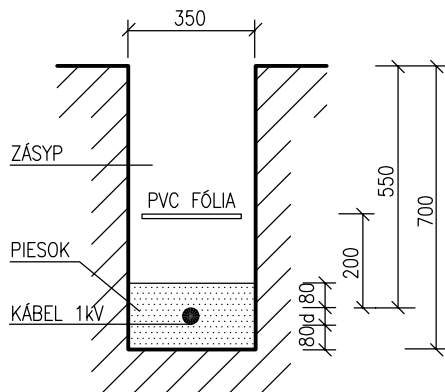
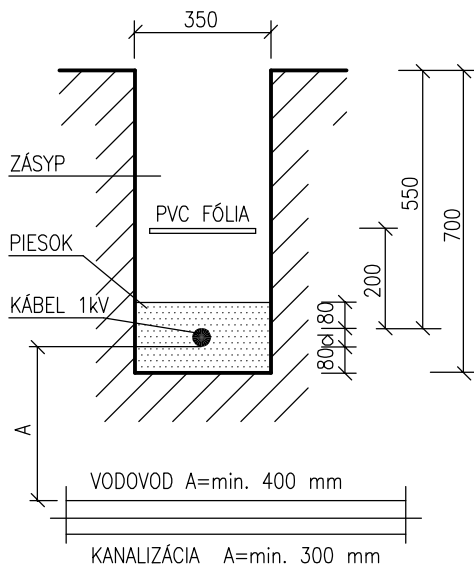


A – A

VOLNE ULOŽENÝ KÁBEL
V NEZJAZDNOM TERÉNE A CHDNÍKU


C – C

KRÍŽOVANIE S VODOVODOM
A KANALIZÁCIOUNAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU PODZEMNÝCH
VEDENÍ PODĽA STN 13 60 05

| | |
|---|----------|
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – SILOVÝ KÁBEL DO 1kV | – 50 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – KÁBEL VN | – 200 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – VODOVOD | – 400 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – KANALIZÁCIA | – 300 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – PLYNOVOD NTL | – 400 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – PLYNOVOD STL | – 600 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – TEPLOVOD | – 300 mm |
| SILOVÝ KÁBEL DO 1kV – SLABOPRÚD | – 200 mm |


B – B

KRÍŽOVANIE S VOZOVKOU

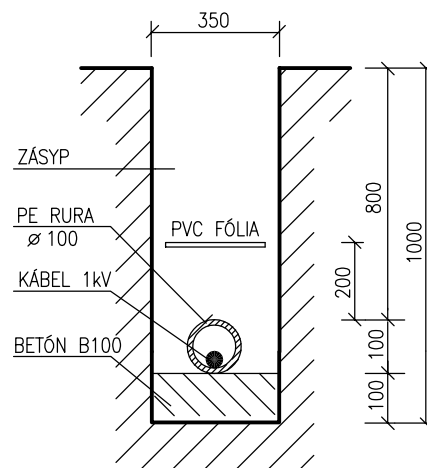

D – D

KRÍŽOVANIE S PLYNOVODOM

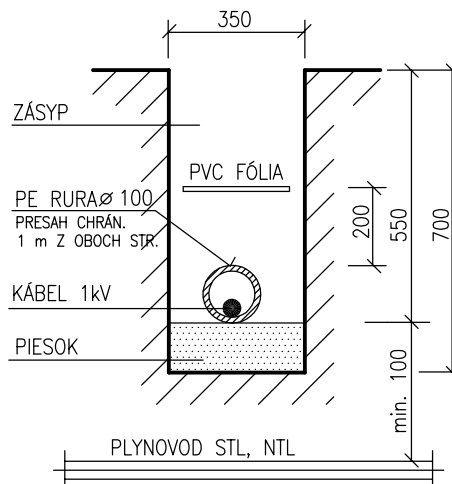

| | | | | |
|--|---|--|--|-------|
| Autorizácia 1775 * A * 5-3 | Zodpovedný projektant: | Ing. Ján Štofira | <div>ELEKTROPROJEKCIA</div> <div>Ing. Ján Štofira IČO: 33 606 480 Podhorská 2123/82 069 01 Snina</div> | |
| SKSI Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb | Projektant: | Ing. Ján Štofira | | |
| | Vypracoval: | Ing. Ján Štofira | | |
| | Stavba: | | Číslo zákazky: 395/22 | |
| | STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE | | Dátum: 05-2022 | |
| | | | Mierka: — | |
| | Investor: | Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou | Formát: A4 | Sada: |
| | Miesto: | k.ú. Belá nad Cirochou, parc. č. C KN 1537/3, 1537/4 | Diel: ELI | |
| | Objekt: | SO 02-Odborné elektrické zariadenie | Časť: Stavebná | |
| | Obsah výkresu: | REZY KÁBLOVOV TRASOU | | |
| | | Číslo výkresu: 05 | | |
| Dokumentácia je duševným vlastníctvom spracovateľa. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom spracovateľa. | | | | |